


forudsætninger

taghældning: 15° – 35°
 tagdekning: max. vægt 25 kg/m²
 f.eks. 2 lag tagpap på bredder,
 Eternit-bølgeplader på lægter eller
 rekt. Eternit-skifer på lægter
 spændvidder (a+b): 6 m–10,80 m
 spærstand: max. 100 cm
 samplingsdetaljer: se side 10–11
 arbejdsudførelse: se side 31

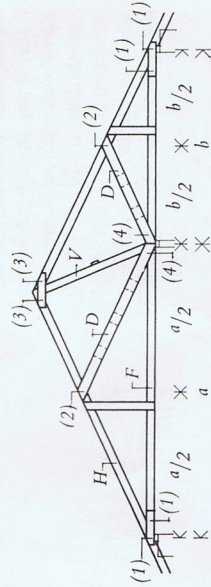

dimensioneringstabel

Spændvidderne 3,00 m og 3,30 m
 er ikke medtaget i dimensioner-
 ingstabellen, idet type 4 er mere
 fordelagtig her.

Spændvidden b skal være større
 end eller lig $\frac{2}{3}a$, men mindre end
 eller lig a.

Stang V: samme dimension som spær F. Når stangens længde
 overstiger 2,00 m, afstives den på tværs af alle spærfag med 1 stk.
 1×4" på midten, fastgjort med 3 søm i hvert spærfag.

Lodrette tænger: 2 stk. 1×4" fastgjort med 2×3 stk. søm.

Lasker ved (1): 2 stk. 1×4". Sømantal og -dimension som ved (1).
 Lasker ved (3): 2 stk. i samme dimension som tang D. Sømantal og
 -dimension som ved (3).

Udfyldning i D: 2×4×6", max. afstand 36 cm eller 2½×4×6",
 max. afstand 45 cm med 2×4 stk. søm.

taghældning 15°–24°


spændvidde a i m	trædimensioner		sømantal og -dimensioner			
	spær H	fod F	(1)	(2)	(3)	(4)
3,60	2×4"	2×4"	2×4-31/80	2×10-31/80	2×8-31/80	2×4-31/80
3,90	2×4"	2×4"	2×4-31/80	2×11-31/80	2×8-31/80	2×4-31/80
4,20	2×5"	2×4"	2×5-31/80	2×11-31/80	2×9-31/80	2×5-31/80
4,50	2×5"	2×4"	2×5-31/80	2×12-31/80	2×10-31/80	2×5-31/80
4,80	2×5"	2×4"	2×5-31/80	2×13-31/80	2×10-31/80	2×5-31/80
5,10	2×5"	2×4"	2×6-31/80	2×14-31/80	2×11-31/80	2×6-31/80
5,40	2½×5"	2½×4"	2×5-34/90	2×13-34/90	2×10-34/90	2×5-34/90

taghældning 25°–35°

spændvidde a i m	trædimensioner		sømantal og -dimensioner			
	spær H	fod F	(1)	(2)	(3)	(4)
3,60	2×4"	2×4"	2×4-31/80	2×6-31/80	2×4-31/80	2×3-31/80
3,90	2×4"	2×4"	2×4-31/80	2×7-31/80	2×4-31/80	2×3-31/80
4,20	2×4"	2×4"	2×4-31/80	2×7-31/80	2×5-31/80	2×3-31/80
4,50	2×5"	2×4"	2×4-31/80	2×8-31/80	2×5-31/80	2×3-31/80
4,80	2×5"	2×4"	2×4-31/80	2×8-31/80	2×5-31/80	2×3-31/80
5,10	2×5"	2×4"	2×4-31/80	2×9-31/80	2×6-31/80	2×3-31/80
5,40	2½×5"	2½×4"	2×4-34/90	2×8-34/90	2×5-34/90	2×3-34/90

forudsætninger

taghældning: 25° – 30°
 tagdekning: max. vægt 50 kg/m²
 f.eks. vingetegl eller cementtag-
 sten på lægter med underlag af
 armeret pap eller plast
 spændvidder (a+b): 6 m–10,80 m
 spærstand: max. 100 cm
 samplingsdetaljer: se side 10–11
 arbejdsudførelse: se side 31

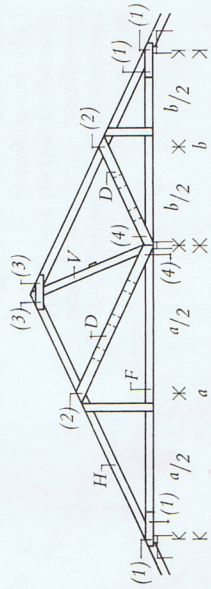

dimensioneringstabel

Spændvidden b skal være større
 end eller lig $\frac{2}{3}a$, men mindre end
 eller lig a.

Stang V: samme dimension som spær F. Når stangens længde
 overstiger 2,00 m, afstives den på tværs af alle spærfag med 1 stk.
 1×4" på midten, fastgjort med 3 søm i hvert spærfag.

Lodrette tænger: 2 stk. 1×4" fastgjort med 2×3 stk. søm.

Lasker ved (1): 2 stk. 1×4". Sømantal og -dimension som ved (1).
 Lasker ved (3): 2 stk. i samme dimension som tang D. Sømantal og
 -dimension som ved (3).

Udfyldning i D: 2×4×6", max. afstand 36 cm eller 2½×4×6",
 max. afstand 45 cm med 2×4 stk. søm.

spændvidde a i m	trædimensioner		sømantal og -dimensioner			
	spær H	fod F	(1)	(2)	(3)	(4)
3,60	2×4"	2×4"	2×5-31/80	2×8-31/80	2×5-31/80	2×4-31/80
3,90	2×5"	2×4"	2×5-31/80	2×8-31/80	2×5-31/80	2×4-31/80
4,20	2×5"	2×4"	2×6-31/80	2×9-31/80	2×6-31/80	2×4-31/80
4,50	2×5"	2×4"	2×6-31/80	2×10-31/80	2×6-31/80	2×5-31/80
4,80	2½×5"	2½×4"	2×6-34/90	2×9-34/90	2×6-34/90	2×5-34/90
5,10	2½×5"	2½×4"	2×6-34/90	2×10-34/90	2×6-34/90	2×5-34/90
5,40	2½×6"	2½×4"	2×6-34/90	2×10-34/90	2×6-34/90	2×5-34/90